

HFT风管温度变送器

概 述

HFT温度变送器采用一个电容性聚合体测湿敏感元件，一个用能隙材料制成的测温元件，并在同一芯上，与14位的A/D转换器以及串行接口电路实现无缝连接，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。该产品的32位微处理器每秒对温度和湿度进行采样数十次，根据滤波时间和采样次数计算信号平均值，保证外部的干扰对变送器最小的影响。滤波平均时间是1秒，量程和滤波时间可以通过软件定置。

典型应用

- 楼宇自控
- 储藏室
- 环境和通风控制

特 点

- 环境适应性强
- 长期稳定性好
- 快速线性反应
- 安装简单、牢固
- 多种输出可选
- 可编程的信号范围，测量范围广，精度高
- 信号滤波功能，性能更稳定可靠，抗干扰能力更强
- 采用高精度数字温度传感器，具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性




选型表

型号	HFT				风管型温度变送器
温度输出		2			RS485/Modbus
温度量程			A B C D E		0~50℃ 0~100℃ -20~80℃ -40~60 其他（客户指定）
探头长度				1 2 3	125mm 200mm 其他（客户指定）


技术参数

输出负载：电流≤500Ω 电压≥10KΩ
电源：24vAC/vDC
温度精度：±2%
湿度精度：±3%RH
功耗：Max2VA
工作环境：-40~70℃
储存环境：-20~80℃
外壳材质：阻燃ABS工程塑料
重量：140g

外形尺寸

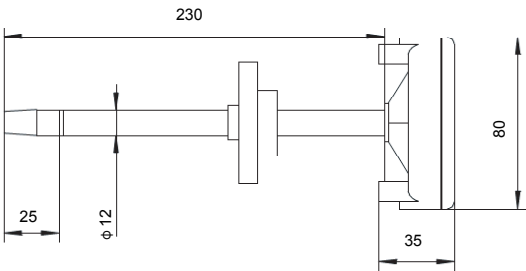


接线说明

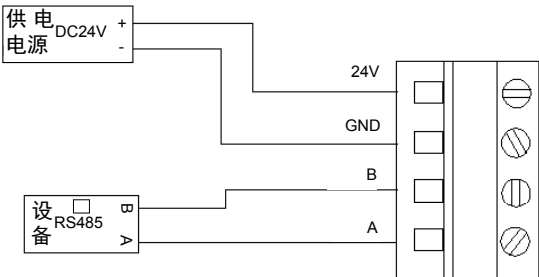

输出配置

温度测量可以利用S2拨码开关设置，如下图所示：


S2温度测量



S2输入程序



通讯连接

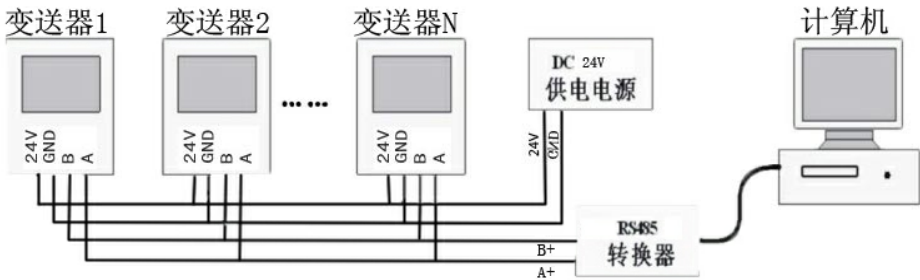

数据采集的典型应用

地址设置

本产品采用MODBUS-RTU通讯协议，根据MODBUS-RTU协议每个设备都有一个地址，根据PCB后的7位拨码开关来设定选择需要的通讯地址，7位最多允许127个设备连接到系统中。地址以二进制计算方式来设置。



拨码开关的第8位是终端电阻，即：在一条通讯线缆最后一个设备需要短接一个电阻，确保通讯更畅通。



协议内容

RS485进行通讯，首先要确认主从机的波特率，波特率不相同会导致通讯不成功。波特率设置：9600bps，校验位：无，数据格式：32位浮点数，双字。停止位：1，数据位：8。

值		
区号	地址	代表物理量
3	0	实际温度

偏差设定		
区号	地址	代表物理量
4	0	温度偏差

安装

应该直接安装在风道上，安装位置选择在温度能够被准确检测的区域（距离风机或冷盘管2-3米的位置，能获得较好的测量效果）。

- 1. 在风道上开孔直径为13mm，需要用3只自攻螺丝将法兰固定在风道上
- 2. 打开上盖
- 3. 根据接线图正确连接信号线缆
- 4. 插入变送器，并将其固定在风道上
- 5. 扣上上盖，紧固螺丝

注意事项

在安装与使用时，注意产品安装方向，同时避免阳光直射或直接接触热源/冷源，避免静电，注意不要用手触摸，以防损坏。

不可用户自行进行现场修理，出现异常情况，请及时与我公司联系。

传感器出线应先向下折弯，避免水滴沿着导线进入电路部分。

安装和更换变送器时，一定要关闭电源。通电之前完成全部接线并核对其正确性，不正确的接线可造成本单元损坏。